



Cell de Llum

(Dídie)
2a. plank

Ajuntament

Comunicación individualizada a consumidores cuyos suministros se realizan a tensiones superiores a 1 kV y esenciales

Ref. Incidente: **6278409**

Nombre cliente: **AJUNTAMENT DE SANT ANDREU DE LLAVANERES** PCR:1372174

Punto de suministro situado en PZ/ DE LA VILA, 1 de SANT ANDREU DE LLAVANERES - SANT ANDREU DE LLAVANERES que está conectado al CD MT43851

Motivado por la realización de unos trabajos de mantenimiento en nuestras redes de distribución, nos vemos obligados a interrumpir el suministro de energía eléctrica en la siguiente fecha:

Periodo de afectación: **23/11/2016 de 08:00 a 08:30, 23/11/2016 de 11:45 a 12:00**

Más información sobre Trabajos Programados disponible en **www.endesadistribucion.es**
Rogamos disculpen las molestias que tal interrupción pueda motivar.

Esta comunicación es la contemplada en el RD 1955/2000 artículo 101 (BOE 27/12/2000)


En _____ a _____

Fdo: _____

D. _____ Técnico de la U.O.T.

Como prueba de haber recibido esta comunicación, solicitamos:

(*) { se sirvan firmar esta copia
devuelvan firmada esta copia al nº de fax

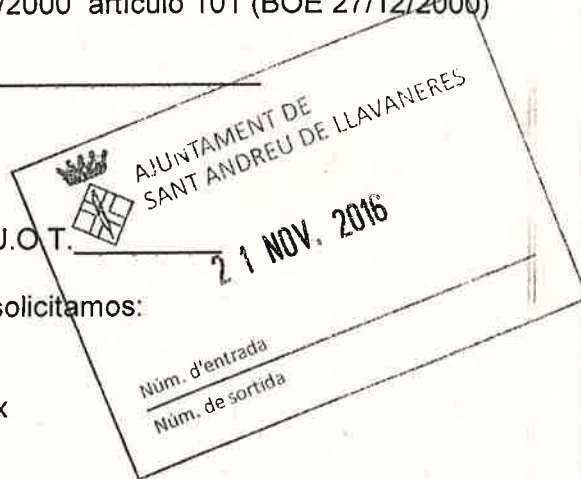

Fdo. _____ Cargo: _____

(*) tachar lo que no proceda



AVISO DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES

ENDESA informa a sus clientes y público en general que, para incrementar la calidad del servicio eléctrico, va a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en nuestra red de distribución. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona, fecha y hora que a continuación se detallan:

Este trabajo tiene la Referencia Número:


6280443

Periodo de afectación:

23/11/2016 de 08:00 a 12:00

Zona:

C/ CARDENAL VIVES n° 20; AV/ CATALUNYA n° 22, 24; C/
CLOSENS n° 16; AV/ VERGE DE MONTSERRAT n° 24

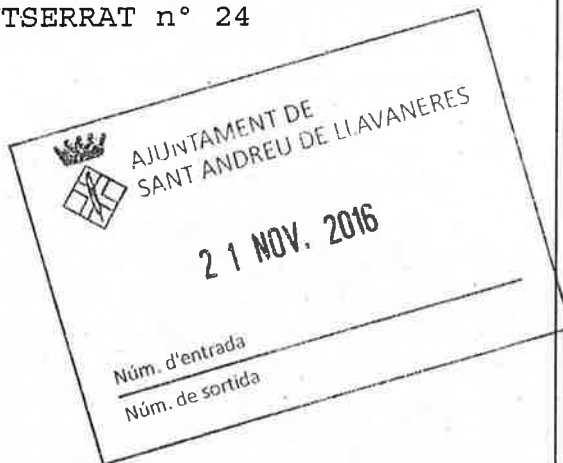

Para cualquier aclaración les ofrecemos nuestro teléfono:
Más información disponible en www.endesadistribucion.es

800 760 706

Rogamos disculpen las molestias que estas interrupciones programadas les pudieran ocasionar

No obstante, ENDESA recuerda que las líneas se consideran en tensión, por lo que el suministro puede reponerse en cualquier momento

Varios municipios

21 NOV. 2016



AVISO DE INTERRUPCIÓN DE SUMINISTRO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN NUESTRAS INSTALACIONES

ENDESA informa a sus clientes y público en general que, para incrementar la calidad del servicio eléctrico, va a realizar unos trabajos de mantenimiento y mejora en nuestra red de distribución. Por este motivo, nos vemos obligados a interrumpir temporalmente el suministro de energía eléctrica en la zona, fecha y hora que a continuación se detallan:

Este trabajo tiene la Referencia Número:

6278409

Periodo de afectación:

23/11/2016 de 08:00 a 08:30
23/11/2016 de 11:45 a 12:00

Zona:

C/ * EVENTUALES SC n° S/N; CN/ CAN CABOT DE MUNT n° 1, 1 DUP, 3, 3 BIS; C/ CARDENAL VIVES n° 8, 13, 14, 15, 16; AV/ CATALUNYA n° 8, 12, 13, 20, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 38 A, 39, 46; C/ CLOSENS n° 31, 36, 38, 42, 44, 48, 58; C/ D'ACATA n° 24, 26; PZ/ DE LA VILA n° S/N, 1, 5, 6, 7, 8, 11; C/ DOCTOR n° 1, 3, 7, 11; PJ/ DOCTOR n° 1, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14; PS/ MORERES n° 2, 2 DUP, 6; C/ MUNT n° 1, 2, 7, 9; C/ SANT JOAN DE n° 16; PS/ VERGE DE MONTSERRAT n° 2, 5, 11; SANT ANDREU DE LLAVANERES

21 NOV. 2016

Núm. d'entrada

Núm. de salida

Para cualquier aclaración les ofrecemos nuestro teléfono:
Más información disponible en www.endesadistribucion.es

800 760 706

Rogamos disculpen las molestias que estas interrupciones programadas les pudieran ocasionar

No obstante, ENDESA recuerda que las líneas se consideran en tensión, por lo que el suministro puede reponerse en cualquier momento